

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 3+PEN 400V, 50 Hz; TN-C

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA 3+NPE 400V, 50 Hz; TN-S

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 1+NPE 230V, 50 Hz; TN-S

24Vstr.

12V =

OCHRANA PŘED ÚRAZOM EL.PROUDOM PRI PORUČHE:

- SAMOCINNÝM ODPOJENIM NAPÁJANIA-SIETE TN
- HLAVNÉ A DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:

- IZOLOVANIM ZIVYCH CASTI
- ZABRANAMI ALEBO KRYTMI

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZVODNICA : OCELOPLECHOVÁ, NA POVRCH

KRYTIE : IP40/IP30

VÝVODY : ZHORA


FARBA : BIELA

BEZPEČNOSTNÉ TABULKY

č.0102 – POZOR,NAPATIE ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ

č.4301 – NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PŘÍSTROJMI

č.6131 – HLAVNÝ VYPÍNAČ

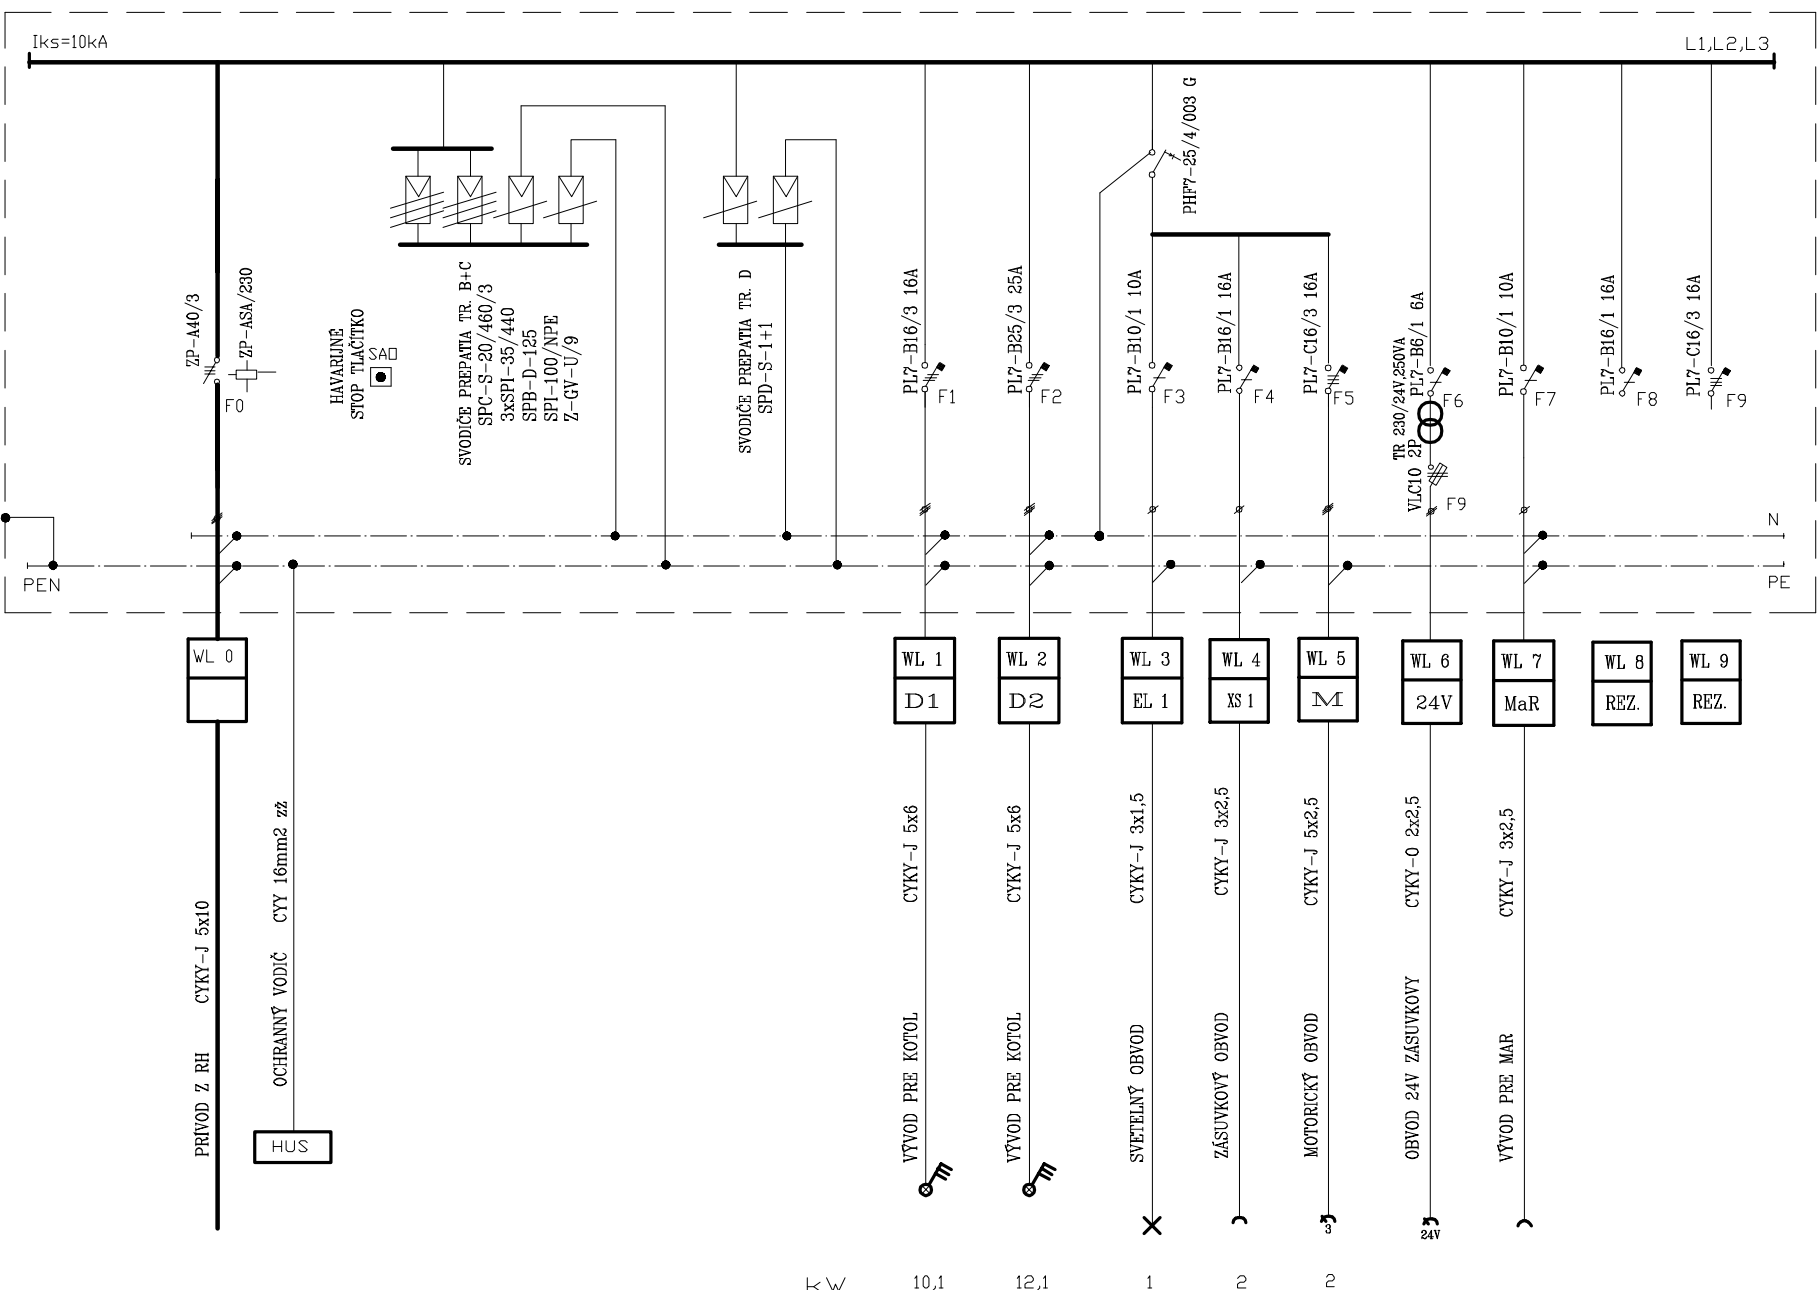

ELEKTROINŠTALÁCIA

<p>Hlavní inž. projektu</p> <p>MGR. ARI. Boris Kopoi</p>			<p>Zodpoved. projektant</p> <p>Viktor Kiss</p>			<p>Kreslil</p> <p>Viktor Kiss</p>		
<p>Miesto stavby : Obec Hýľov, Obecný úrad Hýľov 21, 044 12 Hýľov p.č. 79</p>			<p>Investor : Obec Hýľov, Obecný úrad Hýľov 21, 044 12 Hýľov</p>			<p>Viktor Kiss Projektant elektrického zariadení p.č. 79, Hýľov 21, Hýľov 21, Hýľov 21 tel. 0907 168 045</p>		
<p>Akcia :</p> <p>zniženie spotreby energie pri prevádzke budovy kultúrny dom a obecný úrad v obci Hýľov</p>			<p>Formát</p> <p>1 x A4</p>			<p>Dátum</p> <p>4/2016</p>		
<p>Objekt :</p>			<p>Účel</p> <p>P.S.</p>			<p>Mierka</p>		
<p>Profesia : ELEKTRO</p>			<p>Číslo zakázky</p> <p>04/2016</p>			<p>Číslo výkresu</p> <p>706</p>		
<p>Výkres : Rozvázka Rk</p>			<p>Číslo kópie</p>					